201812054003

报告编号：YXJC210326-06

# 检 测 报 告

委托单位 宁夏路新材料股份有限公司（中厚）

# 声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的产品检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将检测报告用于产品的广告宣传。

地址：哈尔滨市松北区创新三路创新广场A座B104号楼S03号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

## 一、检测信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托单位 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | | |
| 地　　址 | 七台河市新兴区宝泰隆路 16 号 | | |
| 联系人员 | 李志强 | 联系电话 | 18724641505 |
| 样品类别 | 锅炉大气污染物 | | |
| 采样人员 | 陈腊男、赵新录等 | 采样日期 | 2021.03.26 |
| 分析人员 | 陈腊男、赵新录等 | 分析日期 | 2021.03.26~2021.03.28 |
| 环境条件 | 2021.03.26 天气 多云 西风 风速 2.6m/s | | |


## 二、样品信息

| 采样日期 | 采样点位 | 样品编号 | 样品表观性状/特征 |
|---|---|---|---|
| 2021.03.26 | 电厂锅炉烟囱 1# | | |
| | DA024 | [illegible]-CLG210326[illegible] | 滤膜 |

## 三、检测项目标准（方法）及仪器

| 检测项目 | 检测标准（方法） | 仪器名称型号及编号 |
|---|---|---|
| 低浓度颗粒 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ | 自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036 |
| 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036 |
| 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036 |

## 四、检测点位示意图

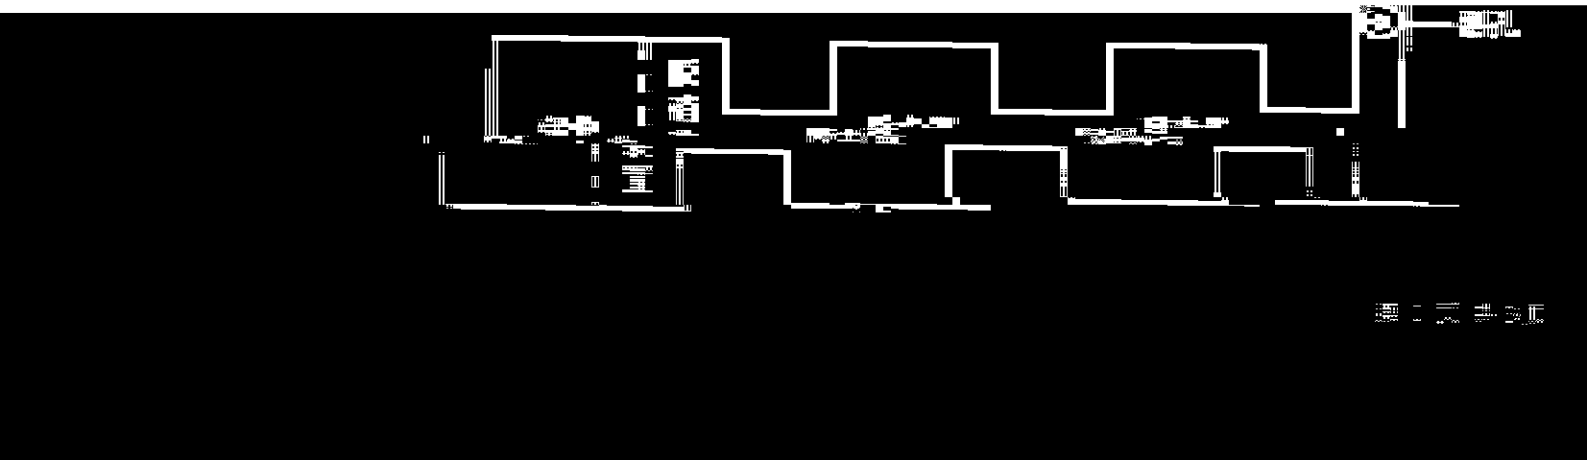

# 五、检测结果

## 1、有组织检测结果

| 采样位置 | 采样时间 | 项目 | 检测结果 | 平均值 | 标准限值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 排放浓度 | 14.9 | 14.8 | —— | mg/m³ |
| | | | 13.9 | | | mg/m³ |
| | | | 15.7 | | | mg/m³ |

2、烟气参数检测结果

| 采样位置 | 项目 | 采样时间 | 标干流量（$m^3/h$） | 温度（℃） | 湿度（%） | 流速（m/s） | 含氧量（%） | 基准含氧量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电厂锅炉烟囱 1# DA024 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 2021.03.26 | 429676 | 46.3 | 6.2 | 6.28 | 10.5 | 6.00 |
| | | | 383542 | 47.0 | 6.4 | 5.63 | 10.8 | 6.00 |
| | | | 215493 | 47.7 | 6.1 | 3.16 | 10.8 | 6.00 |
| 平均值 | | | 342904 | 47.0 | 6.2 | 5.02 | 10.7 | 6.00 |

## 六、执行标准

执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表 1 现有企业大气污染物排放浓度限值。

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 颗粒物 | 30 | mg/m³ |
| 2 | 二氧化硫 | 200 | mg/m³ |
| 3 | 氮氧化物 | 200 | mg/m³ |

## 七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：[illegible]　　审 核 人：[illegible]

签发日期：2021 年 3 月 4 日